




- FR** GTW08
Interface L-Bus Modbus - GTB
- EN** GTW08
L-Bus Modbus - BMS Interface
- DE** GTW08
L-Bus Modbus- GMS -Schnittstelle
- ES** GTW08
L-Bus Modbus - Interfaz BMS
- IT** GTW08
L-Bus Modbus - Interfaccia BMS
- PT** GTW08
L-Bus Modbus - Interface BMS
- PL** GTW08
L-Bus Modbus - Interfejs BMS
- RO** GTW08
L-Bus Modbus - Interfață BMS
- CS** GTW08
L-Bus Modbus - BMS rozhraní
- NL** GTW08
L-Bus Modbus - CTM interface

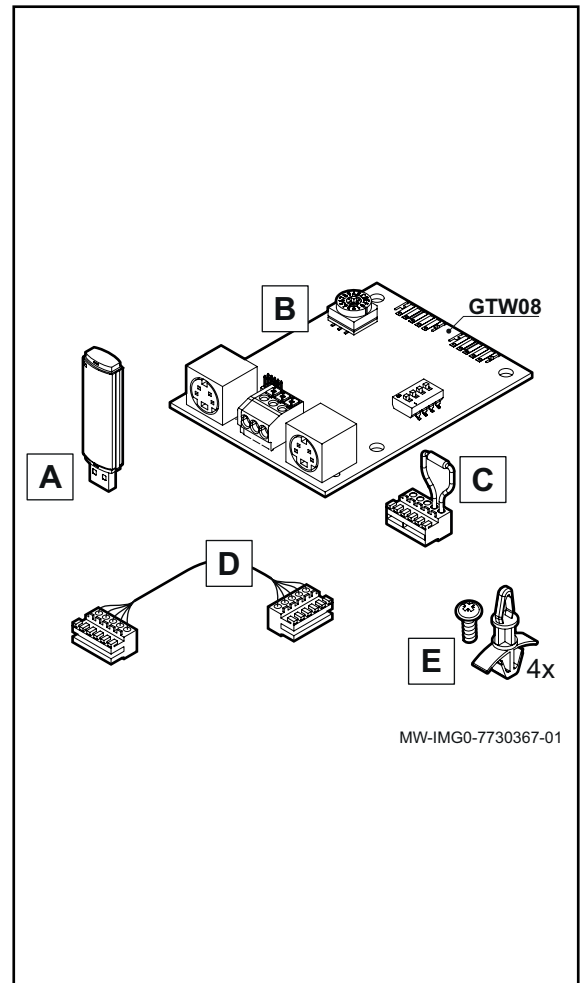

	FR	EN	DE	ES	NL
A	Clé USB	USB key	USB-Stick	Memoria USB	USB-sleutel
B	Platine GTW08	GTW08 board	GTW08-Leiterplatte	Placa GTW08	GTW08-kaart
C	Connecteur de terminaison L-Bus	L-Bus terminal connector	L-Bus-Abschlussstecker	Conector de terminación L-Bus	LBUS-afsluitstekker
D	Faisceau L-Bus	L-Bus cable harness	L-Bus-Kabelbaum	Cableado L-Bus	LBUS-kabelbundel
E	Fixations	Mountings	Halterungen	Fijaciones	Bevestigingen

	IT	PT	PL	RO	CS
A	Chiave USB	Pen USB	Pamięć USB	Stick USB	USB klíč
B	Scheda GTW08	Placa GTW08	Płytką GTW08	Placă electronică GTW08	Deska GTW08
C	Connettore di terminazione L-Bus	Terminal L-Bus	Złącze końcowe L-Bus	Conector terminal L-Bus	Ukončovací konektor L-Bus
D	Cablaggio L-Bus	Cablagem L-Bus	Wiązka przewodów L-Bus	Fascicul L-Bus	Svazek L-Bus
E	Dispositivi di fissaggio	Fixações	Mocowania	Elemente de fixare	Upevnění

FR DANGER

Seul un professionnel qualifié est autorisé à installer le kit conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
Avant toute intervention, se reporter également aux instructions de sécurité de la notice du produit à raccorder.

EN DANGER

Only qualified professionals are permitted to install the kit, in accordance with prevailing local and national regulations.
Before carrying out any work, also refer to the safety instructions in the user manual for the product to be connected.

DE GEFAHR

Die Installation des Satzes darf nur durch einen Fachmann und gemäß den geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.
Beachten Sie vor jeglichen Arbeiten auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Produktes.

ES PELIGRO

El conjunto solo ha de ser instalado por profesionales cualificados, de conformidad con los reglamentos locales y nacionales vigentes.
Antes de realizar cualquier tarea, es preciso consultar las instrucciones de seguridad del manual de usuario para conectar el producto.

NL GEVAAR

Alleen een hiertoe bevoegde vakman mag de set installeren, in overeenstemming met de geldende plaatselijke en landelijke regelgeving.
Voordat er werkzaamheden uitgevoerd worden, moeten ook de veiligheidsinstructies in acht worden genomen uit de gebruikshandleiding van het product dat aangesloten moet worden.

IT PERICOLO

Solo professionisti qualificati possono installare il kit, in conformità alle regolamentazioni nazionali e locali vigenti.
Prima di effettuare qualsiasi lavoro consultare, inoltre, le istruzioni di sicurezza presenti nel manuale utente del prodotto da collegare.

PT PERIGO

Apenas profissionais qualificados estão habilitados a instalar o kit, de acordo com as regulamentações locais e nacionais em vigor.
Antes de efetuar qualquer trabalho, consulte as instruções de segurança no manual do utilizador do produto a conectar.

PL NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten zestaw mogą zainstalować tylko uprawnieni instalatorzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy również zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, znajdującymi się w instrukcji obsługi podłączonego produktu.

RO PERICOL

Kitul va fi instalat doar de către personal calificat, conform cu reglementările locale și naționale în vigoare.
Înainte de efectuarea oricărei lucrări, consultați și instrucțiunile privind siguranța din manualul de utilizare a produsului care urmează să fie conectat.

CS NEBEZPEČÍ

Soupravu smějí instalovat pouze kvalifikovaní odborníci v souladu s místně platnými předpisy.
Před zahájením prací se rovněž seznámte s bezpečnostními pokyny v uživatelské příručce pro připojovaný výrobek.

FR Installation

1. Mettre l'application hors tension.
2. Accéder au boîtier des cartes de régulation.
3. Monter la carte GTW08 à l'emplacement prévu en utilisant soit les vis de fixation, soit les entretoises plastiques fournies (Voir notice de l'appareil).

EN Installation

1. Power off the application.
2. Access the control PCB unit.
3. Mount the GTW08 PCB in the location provided, using the mounting bolts or the plastic spacers supplied (See appliance manual).

DE Installation

1. Das Gerät ausschalten.
2. Auf die Regelungsleiterplatte zugreifen.
3. Die Regelungsleiterplatte GTW08 mit den Befestigungsschrauben oder den mitgelieferten Kunststoffscheiben an der vorgesehenen Stelle montieren (siehe Anleitung).

ES Instalación

1. Apagar el aparato.
2. Acceder a la PCI de control.
3. Encajar la PCI GTW08 en la ubicación proporcionada mediante los pernos de montaje o los espaciadores de plástico proporcionados (véase el manual de usuario del aparato).

NL Installatie

1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de besturingsprinteenheid.
3. Plaats de GTW08-printkaart in de daarvoor bedoelde ruimte met de bevestigingsbouten of de meegeleverde kunststof afstandhouders (zie gebruikshandleiding van het apparaat).

IT Installazione

1. Spegnerne l'applicazione.
2. Accedere all'unità della PCB di controllo.
3. Montare la PCB GTW08 nell'apposita sede utilizzando i bulloni di montaggio o i distanziali in plastica forniti (Vedere il manuale utente dell'apparecchio).

PT Instalação

1. Desligue a aplicação.
2. Aceda à unidade da placa eletrónica de comando.
3. Instale a placa eletrónica GTW08 no local previsto com auxílio dos parafusos de montagem ou dos espaçadores de plástico fornecidos. (consulte o manual do utilizador do aparelho).

PL Instalacja


1. Wyłączyć urządzenie.
2. Znaleźć płytkę elektroniczną układu sterowania.
3. Zamontować płytkę elektroniczną GTW08 w odpowiednim miejscu, używając dostarczonych w zestawie śrub montażowych lub plastikowych elementów dystansowych (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

RO Instalare


1. Opriți echipamentul.
2. Accesați unitatea plăcii electronice de comandă.
3. Montați placa electronică GTW08 în locul prevăzut utilizând bolțurile de susținere sau distanțierele din plastic furnizate (consultați manualul de utilizare a echipamentului).

CS Instalace

1. Vypněte zařízení.
2. Zpřístupněte elektronickou řídicí desku.
3. Elektronickou desku GTW08 instalujte na příslušné místo pomocí dodaných montážních šroubů nebo plastových prvků (viz uživatelskou příručku zařízení).



MW-IMG1-7730367-01

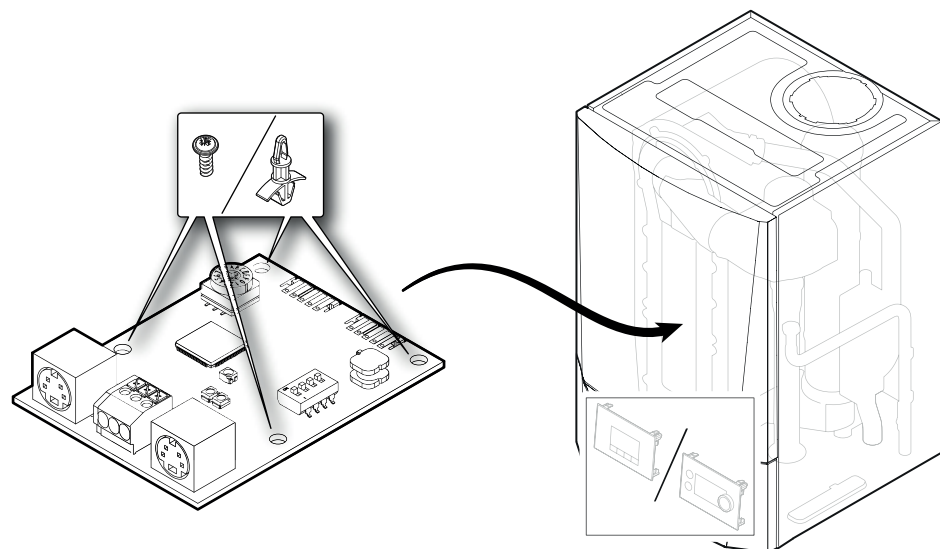

FR Raccordement électrique

Cas A : Uniquement carte primaire

1. Raccorder la carte GTW08 avec le câble LBus fourni à la carte primaire CU/ EHC
2. Pluger le connecteur de terminaison Lbus sur GTW08
3. Raccorder le câble Modbus de la BMS à la GTW08 sur X6

Cas B : avec carte primaire et secondaire

1. Raccorder la carte GTW08 avec le câble LBus fourni à la carte secondaire
2. Pluger le connecteur de terminaison Lbus sur GTW08
3. Raccorder le câble Modbus de la BMS à la GTW08 sur X6

Cas C : avec carte primaire et secondaire

1. Raccorder le câble LBus qui est déjà en place dans l'appareil à la carte GTW08
2. Raccorder le câble Modbus de la BMS à la GTW08 sur X6

EN Electrical connection

Case A : Primary board only

1. Connect the GTW08 PCB to the CU/EHC primary board using the L-Bus cable supplied
2. Plug the L-Bus terminal connector into the GTW08
3. Connect the Modbus cable of the BMS to the GTW08 on X6

Case B : with primary and secondary board

1. Connect the GTW08 PCB to the secondary board using the L-Bus cable supplied
2. Plug the L-Bus terminal connector into the GTW08
3. Connect the Modbus cable of the BMS to the GTW08 on X6

Case C : with primary and secondary board

1. Connect the L-Bus cable which is already fitted in the appliance to the GTW08 PCB
2. Connect the Modbus cable of the BMS to the GTW08 on X6

IT Collegamento elettrico

Caso A : solo scheda madre

1. Collegare la scheda GTW08 con cavo LBus in dotazione alla scheda madre CU/ EHC
2. Inserire il connettore di terminazione Lbus sulla GTW08
3. Collegare il cavo Modbus dalla BMS alla GTW08 su X6

Caso B : scheda madre e scheda secondaria

1. Collegare la scheda GTW08 con cavo LBus in dotazione alla scheda secondaria
2. Inserire il connettore di terminazione Lbus sulla GTW08
3. Collegare il cavo Modbus dalla BMS alla GTW08 su X6

Caso C : scheda madre e scheda secondaria

1. Collegare il cavo LBus già presente sul dispositivo alla scheda GTW08
2. Collegare il cavo Modbus dalla BMS alla GTW08 su X6

PT Ligação elétrica

Caso A : apenas placa principal

1. Com o cabo LBus fornecido, ligar a placa GTW08 à placa principal CU/EHC
2. Ligar o terminal Lbus à placa GTW08
3. Ligar o cabo Modbus da BMS à placa GTW08 no X6

Caso B : com placa principal e secundária

1. Com o cabo LBus fornecido, ligar a placa GTW08 à placa secundária
2. Ligar o terminal Lbus à placa GTW08
3. Ligar o cabo Modbus da BMS à placa GTW08 no X6

Caso C : com placa principal e secundária

1. Ligar o cabo LBus que já está instalado no aparelho na placa GTW08
2. Ligar o cabo Modbus da BMS à placa GTW08 no X6

DE Elektroanschluss

Fall A : Nur primäre Leiterplatte

1. Die GTW08-Leiterplatte mit dem mitgelieferten L-Bus-Kabel an die primäre CU/ EHC-Leiterplatte anschließen
2. Den L-Bus-Abschlussstecker am GTW08 einstecken
3. Das Modbus-Kabel des BMS an X6 am GTW08 anschließen

Fall B : mit primärer und sekundärer Leiterplatte

1. Die GTW08-Leiterplatte mit dem mitgelieferten L-Bus-Kabel an die sekundäre Leiterplatte anschließen
2. Den L-Bus-Abschlussstecker am GTW08 einstecken
3. Das Modbus-Kabel des BMS an X6 am GTW08 anschließen

Fall C : mit primärer und sekundärer Leiterplatte

1. Das bereits am Gerät angeschlossene L-Bus-Kabel mit der GTW08-Leiterplatte verbinden
2. Das Modbus-Kabel des BMS an X6 am GTW08 anschließen

ES Conexión eléctrica

Caso A : solo tarjeta primaria

1. Conectar la tarjeta GTW08 al cable L-Bus suministrado con la tarjeta primaria CU/EHC.
2. Enchufar el conector de terminación L-Bus en la GTW08.
3. Conectar el cable Modbus del BMS a la GTW08 en X6.

Caso B : con tarjeta primaria y secundaria

1. Conectar la tarjeta GTW08 al cable L-Bus suministrado con la tarjeta secundaria.
2. Enchufar el conector de terminación L-Bus en la GTW08.
3. Conectar el cable Modbus del BMS a la GTW08 en X6.

Caso C : con tarjeta primaria y secundaria

1. Conectar el cable L-Bus que ya está colocado en el equipo a la tarjeta GTW08.
2. Conectar el cable Modbus del BMS a la GTW08 en X6.

PL Podłączenie elektryczne

Przypadek A : wyłącznie karta główna

1. Połączyć kartę GTW08 dostarczonym przewodem L-Bus z kartą główną CU/ EHC
2. Podłączyć złącze końcowe L-Bus do GTW08
3. Podłączyć przewód Modbus BMS do GTW08 na X6

Przypadek B : z kartą główną i dodatkową

1. Połączyć kartę GTW08 dostarczonym przewodem L-Bus z kartą dodatkową
2. Podłączyć złącze końcowe L-Bus do GTW08
3. Podłączyć przewód Modbus BMS do GTW08 na X6

Przypadek C : z kartą główną i dodatkową

1. Podłączyć przewód L-Bus, który znajduje się już na swoim miejscu w urządzeniu, z kartą GTW08
2. Podłączyć przewód Modbus BMS do GTW08 na X6

RO Conexiune electrică

Cazul A : numai placa principală

1. Racordați placa electronică GTW08 la placa principală CU/EHC folosind cablul LBus din dotare
2. Branșați conectorul terminal Lbus la GTW08
3. Racordați cablul Modbus al BMS la conectorul X6 al GTW08

Cazul B : cu placă principală și placă secundară

1. Racordați placa electronică GTW08 la placa secundară folosind cablul LBus din dotare
2. Branșați conectorul terminal Lbus la GTW08
3. Racordați cablul Modbus al BMS la conectorul X6 al GTW08

Cazul C : cu placă principală și placă secundară

1. Racordați cablul LBus care este deja prevăzut în echipamentul cu placă electronică GTW08
2. Racordați cablul Modbus al BMS la conectorul X6 al GTW08

NL Elektrische aansluiting

Geval A : Alleen primaire kaart

1. Sluit de GTW08-kaart aan met de bij de CU/ EHC primaire kaart geleverde LBUS-kabel
2. Sluit de LBUS-afsluitstekker aan op de GTW08
3. Sluit de Modbus-kabel van het GBS aan op X6 van de GTW08

Geval B : met primaire en secundaire kaart

1. Sluit de GTW08-kaart aan met de bij de secundaire kaart geleverde LBUS-kabel
2. Sluit de LBUS-afsluitstekker aan op de GTW08
3. Sluit de Modbus-kabel van het GBS aan op X6 van de GTW08

Geval C : met primaire en secundaire kaart

1. Sluit de LBUS-kabel in de unit aan op de GTW08 kaart
2. Sluit de Modbus-kabel van het GBS aan op X6 van de GTW08

CS Elektrické připojení

Případ A : Pouze primární karta

1. Připojte kartu GTW08 pomocí dodaného kabelu L-Bus k primární kartě CU/EHC
2. Připojte ukončovací konektor L-bus k GTW08
3. Připojte kabel Modbus BMS ke GTW08 na X6

Případ B : S primární a sekundární kartou

1. Připojte kartu GTW08 pomocí dodaného kabelu L-Bus k sekundární kartě
2. Připojte ukončovací konektor L-bus k GTW08
3. Připojte kabel Modbus BMS ke GTW08 na X6

Případ C : S primární a sekundární kartou

1. Připojte kabel L-Bus, který je již nainstalován v přístroji, ke kartě GTW08
2. Připojte kabel Modbus BMS ke GTW08 na X6

FR GTW08 sur appareil seul.
Dans ce cas la BMS a accès à tous les paramètres supportés par la GTW08 (CU/EHC + SCB).

EN GTW08 on appliance only.
In this case, the BMS has access to all the appliance's parameters (CU/EHC + SCB).

DE GTW08 an Solo-Gerät.
In diesem Fall hat das BMS Zugriff auf alle Geräteparameter (CU/EHC + SCB).

ES GTW08 en el equipo solo.
En ese caso, el BMS tiene acceso a todos los parámetros del aparato (CU/EHC + SCB).

NL E GTW08 alleen op unit.
In dit geval heeft het GBS toegang tot alle parameters van de unit (CU/EHC + SCB)

IT GTW08 su dispositivo indipendente.
In questo caso, la BMS ha accesso a tutti i parametri dell'impianto (CU/EHC + SCB).


PT GTW08 apenas no aparelho.
Neste caso, a BMS tem acesso a todos os parâmetros do aparelho (CU/EHC + SCB).

PL GTW08 tylko w jednym urządzeniu.
W takim wypadku BMS ma dostęp do wszystkich parametrów urządzenia (CU/EHC + SCB).

RO GTW08 pentru un singur echipament.
În acest caz, BMS are acces la toți parametrii echipamentului (CU/EHC + SCB).

CS GTW08 pouze na přístroj.
V případě, že BMS má přístup ke všem parametrům přístroje (CU/EHC + SCB).

A

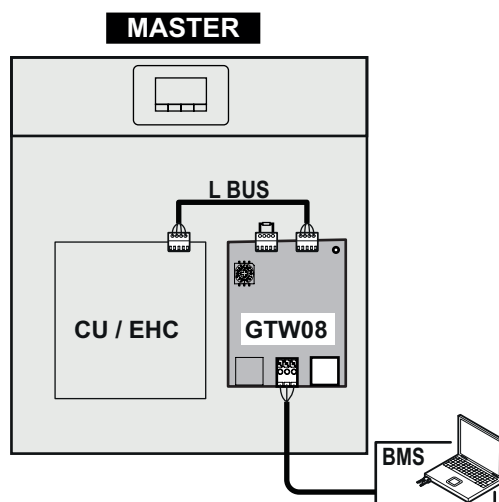

MW-IMG3-7730367-01

FR **Cascade gérée par la régulation interne avec une GTW08 sur l'appareil maître.**
Le raccordement entre les appareils se fait en S-Bus. Seuls les paramètres de l'appareil maître sont supportés par la GTW08.

EN **Cascade managed by internal control with a GTW08 on the master appliance.**
The appliances are connected via S-Bus. Only the master appliance's parameters are accessible on the BMS.

DE **Per interner Regelung gesteuerte Kaskade mit GTW08 am Hauptgerät.**
Die Verbindung zwischen den Geräten erfolgt per S-Bus. Über das BMS kann nur auf die Parameter des Hauptgerätes zugegriffen werden.

ES **Cascada gestionada por la regulación interna con una tarjeta GTW08 en el aparato maestro.**
La conexión entre los aparatos se realiza en S-Bus. En el BMS solo puede accederse a los parámetros del aparato maestro.

NL **Cascade beheerd door de interne regulering met een GTW08 op de master-unit.**
Verbinding tussen de units via S-Bus. Alleen de parameters van de master-unit zijn toegankelijk in het GBS.


IT **Cascata gestita dalla regolazione interna con una GTW08 sull'impianto master.**
La connessione tra gli impianti avviene mediante S-Bus. Unicamente i parametri dell'impianto master sono accessibili sulla BMS.

PT **Cascata criada pela regulação interna com uma GTW08 no aparelho principal.**
A ligação entre os aparelhos é realizada através de S-Bus. Através da BMS, é possível aceder apenas aos parâmetros do aparelho principal.

PL **Kaskada sterowana wewnętrzną regulacją za pomocą karty GTW08 w urządzeniu nadrzędnym.**
Połączenie między urządzeniami odbywa się poprzez S-Bus. Wyłącznie parametry urządzenia nadrzędnego są dostępne w BMS.

RO **Instalație în cascadă gestionată de limitarea internă cu o placă GTW08 a echipamentului principal.**
Interconectarea echipamentelor se face prin S-Bus. Numai parametrii echipamentului principal sunt accesibili pe BMS.

CS **Sestava řízená vnitřní regulací pomocí GTW08 na hlavním přístroji.**
Připojení mezi přístroji se provádí pomocí sběrnice S-Bus. Na BMS jsou dostupné pouze parametry řídicího zařízení.

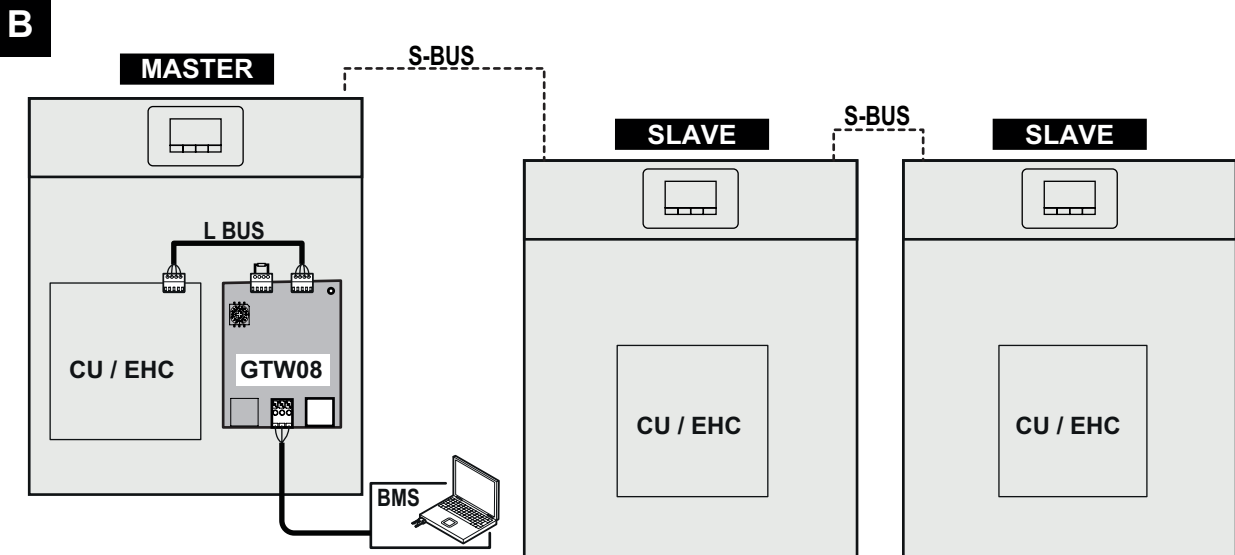

FR Cascade gérée par la régulation interne mais présence d'une GTW08 sur l'ensemble des appareils.
Les paramètres de tous les appareils sont visibles. Liaison entre les appareils en S-Bus et liaison entre GTW08 en ModBUS.

EN Cascade managed by internal control but a GTW08 is present on all appliances.
The parameters of all the appliances are visible. Connection between the appliances on S-Bus and connection between GTW08 on Modbus.

DE Per interner Regelung gesteuerte Kaskade, aber mit GTW08 an allen Geräten. Die Parameter aller Geräte sind sichtbar.
Verbindung zwischen den Geräten per S-Bus und Verbindung zwischen den GTW08 per ModBUS.

ES Cascada gestionada por la regulación interna, pero con presencia de una tarjeta GTW08 en el conjunto de los aparatos.
Los parámetros de todos los aparatos son visibles. Conexión entre los aparatos en S-Bus y conexión entre GTW08 en Modbus.

NL Cascade beheerd door de interne regeling maar aanwezigheid van een GTW08 op het geheel van de units.
De parameters van alle units zijn zichtbaar. Verbinding tussen de units via S-Bus en verbinding tussen GTW08 via Modbus.


IT Cascata gestita dalla regolazione interna, ma presenza di una GTW08 su tutti gli impianti.
Sono visibili i parametri di tutti gli impianti. Il collegamento tra impianti è effettuato mediante S-Bus, mentre il collegamento tra GTW08 mediante ModBUS.

PT Cascata criada pela regulação interna, mas presença de uma GTW08 no conjunto dos aparelhos.
São visíveis os parâmetros de todos os aparelhos. Ligação entre os aparelhos em S-Bus e ligação entre as GTW08 em ModBUS.

PL Kaskada sterowana wewnętrzną regulacją, lecz karta GTW08 znajduje się we wszystkich urządzeniach.
Widoczne są parametry wszystkich urządzeń. Połączenie między urządzeniami za pomocą S-Bus i połączenie między GTW08 poprzez ModBUS.

RO Instalație în cascadă gestionată de limitarea internă, însă există o placă GTW08 pentru ansamblul de echipamente.
Sunt vizibili parametrii tuturor echipamentelor. Conexiune între echipamente la S-Bus și conexiune pentru GTW08 la ModBUS.

CS Sestava řízena vnitřní regulací, GTW08 ale v sestavě přístrojů je.
Parametry všech přístrojů se zobrazují. Spojení S-Bus mezi přístroji a spojení mezi GTW08 v režimu Modbus.

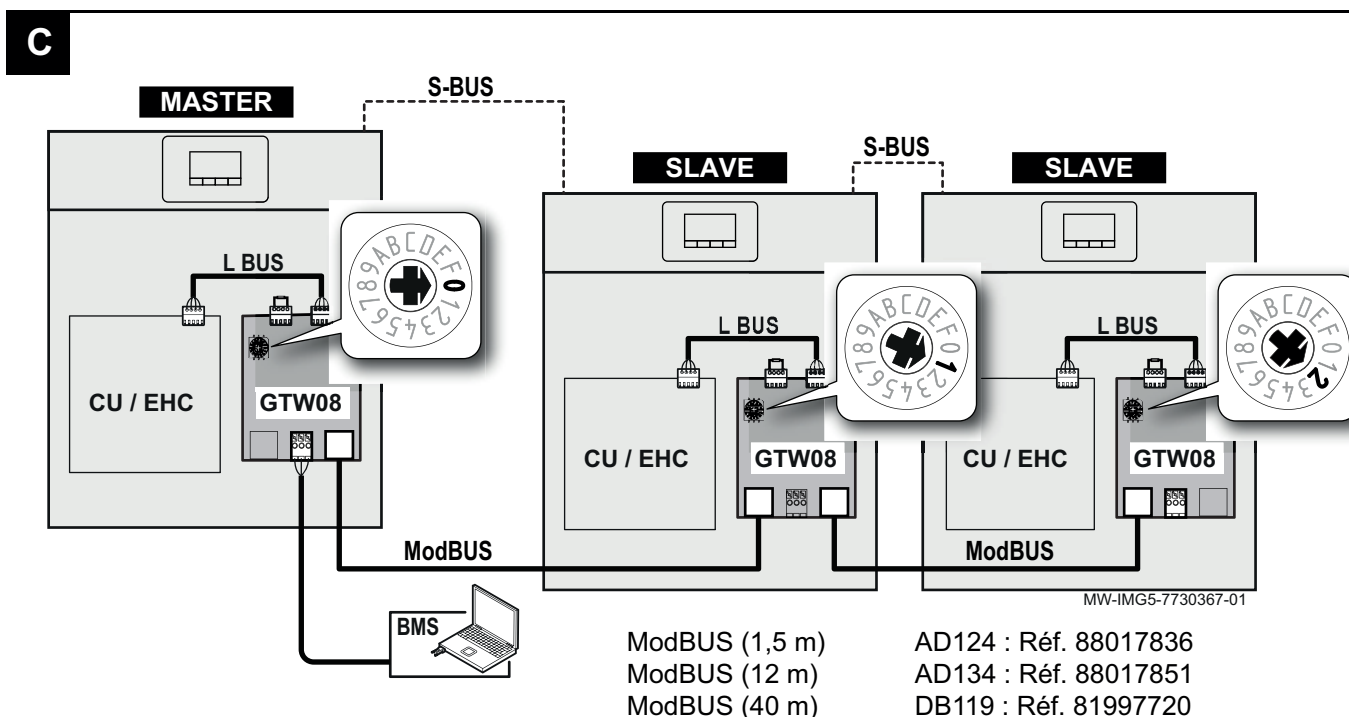

FR **La BMS gère la cascade.**
Les paramètres de toutes les appareils sont visibles. Liaison Modbus entre les GTW08.

EN **The BMS manages the cascade.**
The parameters of all the appliances are visible. Modbus connection between the GTW08.

DE **Das BMS steuert die Kaskade.**
Die Parameter aller Geräte sind sichtbar. Modbus-Verbindung zwischen den GTW08.

ES **El BMS gestiona la cascada.**
Los parámetros de todos los aparatos son visibles. Conexión Modbus entre las GTW08.

NL **Het GBS beheert de cascade.**
De parameters van alle units zijn zichtbaar. Modbus-verbinding tussen de GTW08.

IT **La BMS gestisce la cascata.**
Sono visibili i parametri di tutti gli impianti. Collegamento Modbus tra GTW08.


PT **A BMS gere a cascata.**
São visíveis os parâmetros de todos os aparelhos. Ligação Modbus entre as GTW08.

PL **BMS steruje kaskadą.**
Widoczne są parametry wszystkich urządzeń. Połączenie Modbus między kartami GTW08.

RO **BMS gestionează instalația în cascadă.**
Sunt vizibili parametrii tuturor echipamentelor. Conexiune Modbus între plăcile GTW08.

CS **Sestavu řídí BMS.**
Parametry všech přístrojů se zobrazují. Spojení Modbus mezi GTW08.

D

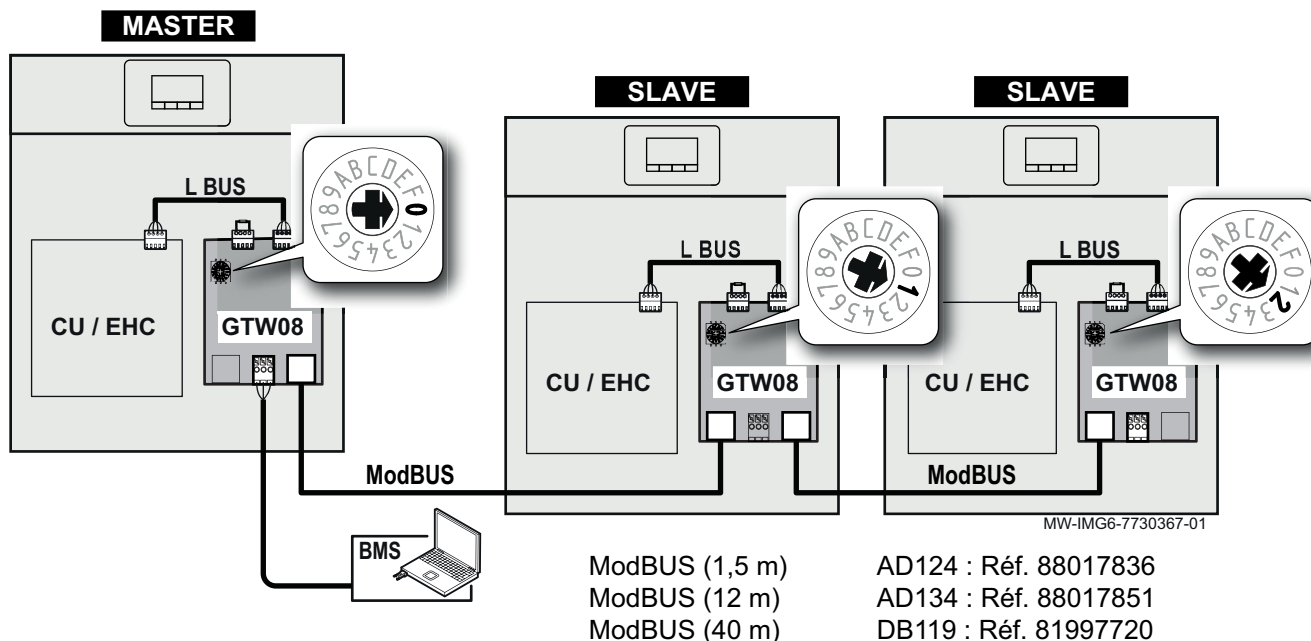

FR Les câbles minidin en option permettent le chainage modbus des cartes GTW08, permettant à la BMS à partir d'un seul point d'accès de monitorer l'ensemble des cartes GTW08 vis le modbus.

EN The optional mini-DIN cables are used to create a Modbus chain of GTW08 PCBs, enabling the BMS to monitor all the GTW08 boards via Modbus from a single access point.

DE Optionale Minidin-Kabel ermöglichen die Modbus-Kettung der GTW08-Leiterplatten, so dass das BMS von einem einzigen Zugangspunkt aus alle GTW08-Leiterplatten über den Modbus überwachen kann.

ES Los cables Mini-DIN opcionales permiten el encadenamiento Modbus de las tarjetas GTW08, lo que permite al BMS monitorizar, a partir de un único punto de acceso, todas las tarjetas GTW08 a través del Modbus.

NL Met de als optie verkrijgbare mini-DIN-kabels kunnen de GTW08-kaarten via Modbus aaneengeschakeld worden, zodat het GBS van slechts één enkel toegangspunt alle GTW08-kaarten via Modbus kan monitoren.

IT I cavi minidin opzionali consentono il concatenamento modbus delle schede GTW08, permettendo alla BMS di monitorare tutte le schede GTW08 rispetto al modbus da un unico punto di accesso.

PT Os cabos mini DIN opcionais permitem a interligação modbus das placas GTW08, fazendo com que a BMS possa, a partir de um único ponto de acesso, monitorizar o conjunto das placas GTW08 através de modbus.

PL Przewody mini Din, dostępne jako opcja wyposażenia, pozwalają łączyć karty GTW08 w łańcuchy modbus, umożliwiając monitorowanie przez BMS z jednego punktu dostępowego wszystkich kart GTW08 za pośrednictwem modbus.

RO Cablurile mini DIN opționale asigură conexiunea plăcilor GTW08 la modbus, permițând sistemului BMS să pornească de la un singur punct de acces pentru monitorizarea ansamblului de plăci GTW08 prin intermediul modbus.

CS Volitelné kabely minidin umožňují řetězení Modbus karet GTW08, díky čemuž může BMS vyjít z jednoho přístupového bodu pro monitorování všech karet GTW08 přes Modbus.

FR Interrupteur DIP Switch

=> Pour configurer la vitesse de transmission et la parité ModBUS de la GTW08

EN DIP Switch

=> For configuring the GTW08 ModBUS parity and baud rate

DE DIP-Schalter

=> Zur Konfiguration der GTW08 ModBUS-Parität und Baudrate

ES Interruptor DIP

=> Para configurar la paridad y la velocidad en baudios del ModBUS GTW08

NL DIP-schakelaar

=> Voor de configuratie van de GTW08 modBUS-pariteit en baudrate

IT Interruttori DIP

=> Per la configurazione della parità e del baud rate ModBUS di GTW08

PT Interruptor DIP

=> Para configurar a paridade e velocidade de transmissão em baud do ModBUS da GTW08

PL Przełącznik typu DIP


=> Do konfigurowania parzystości i prędkości transmisji danych protokołu ModBUS GTW08

RO Comutator DIP

=> Pentru configurarea parității și a ratei de transfer pentru ModBUS GTW08


CS Spínač DIP

=> Pro konfiguraci parity a přenosové rychlosti GTW08 ModBUS



MW-IMG7-7730367-01

SWITCHES	FR : Baud rate EN : Baud rate DE : Baudrate ES : Tasa de baudios IT : Baud rate	PT : Taxa de transmissão PL : Szybkość transmisji danych RO : Rată binară CS : Přenosová rychlost NL: Baudsnelheid
1 - 2		
off - off	9600 bauds	
on - off	19200 bauds	
off - on	38400 bauds	
on - on	57600 bauds	



MW-IMG8-7730367-01

SWITCHES	FR : Parité ModBUS EN : ModBUS parity DE : ModBUS-Parität ES : Paridad del ModBUS IT : Parità ModBUS	PT : Paridade do ModBUS PL : Parzystość ModBUS RO : Paritate ModBUS CS: Parita ModBUS NL: ModBUS-pariteit
3 - 4		
off - off	None	
on - off	Odd	
off - on	Even	
on - on	None	

FR Configuration de la roue codeuse

=> Pour définir l'adresse ModBUS de la GTW08

EN Coding wheel configuration

=> For defining the GTW08 ModBUS address

DE Kodierrad-Einstellung

=> Zur Festlegung der GTW08 ModBUS-Adresse

ES Configuración de la rueda de codificación

=> Para definir la dirección del ModBUS GTW08

NL Configuratie van het coderingswiel

=> Om het GTW08 ModBUS-adres op te geven

IT Configurazione della rotella di codifica

=> Per la definizione dell'indirizzo ModBUS di GTW08

PT Configuração da roda de codificação

=> Para definir o endereço ModBUS da GTW08

PL Konfiguracja pokrętła kodującego


=> Do określania adresu ModBUS GTW08

RO Configurația roțiței de codificare

=> Pentru definirea adresei ModBUS GTW08


CS Konfigurace kódovacího kotouče

=> Pro stanovení adresy GTW08 ModBUS



MW-IMG9-7730367-01

FR : Position	FR : Adresse ModBUS de la GTW08
EN : Position	EN : GTW08 ModBUS address
DE : Position	DE : GTW08 ModBUS-Adresse
ES : Posición	ES : Dirección de ModBUS GTW08
IT : Posizione	IT : Indirizzo ModBUS GTW08
PT : Posição	PT : Endereço ModBUS da GTW08
PL : Położenie	PL : Adres ModBUS GTW08
RO : Poziție	RO : Adresă ModBUS GTW08
CS : Poloha	CS : Adresa GTW08 ModBUS
NL : Stand	NL : GTW08 ModBUS-adres
0	100
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105
6	106
7	107
8	108
9	109
A	110
B	111
C	112
D	113
E	114
F	115

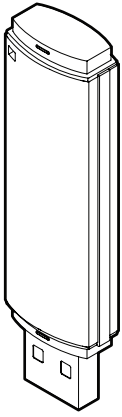

FR **Réglage**

La liste des services Modbus supportés par la GTW08 ainsi que l'ensemble des registres d'adresses ModBUS permettant au système GTB le monitoring et la configuration des générateurs, se trouvent dans la clef USB jointe à ce colis.

EN **Setting**

The list of ModBus services supported by the GTW08 and all the ModBUS address records enabling the BMS system monitoring and configuration of the generators can be found on the USB key enclosed in this package.

DE **Einstellung**

Die Liste der von der GTW08 unterstützten ModBus-Dienste und alle ModBUS-Adressverzeichnisse, die es dem GMS ermöglichen, die Wärmeerzeuger zu überwachen und zu konfigurieren, befinden sich auf dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Stick.

ES **Ajuste**

La lista de servicios del ModBUS compatibles con el GTW08 y todos los registros de direcciones del ModBus que activan la supervisión el sistema BMS y la configuración de los generadores pueden encontrarse en la memoria USB incluida en este bulto.

NL **Instelling**

De lijst met ModBUS-services die door de GTW08 worden ondersteund en alle ModBus-adresrecords waardoor het CTM-systeem de generatoren kan bewaken en configureren, staan op de USB-stick die met dit pakket wordt meegeleverd.

IT **Regolazione**

L'elenco dei servizi ModBus supportati da GTW08 e tutti i record degli indirizzi ModBUS che abilitano il monitoraggio del sistema BMS e la configurazione dei generatori è disponibile sulla chiavetta USB inclusa in questo collo.

PT **Regulação**

A lista de serviços ModBus suportados pela GTW08 e todos os registos de endereço do ModBUS, que permitem a monitorização e configuração dos geradores pelo sistema BMS, pode ser consultada na pen USB fornecida com este conjunto.

PL **Regulacja**

Listę usług ModBUS obsługiwanych przez GTW08 i wszystkich rejestrów adresów ModBus umożliwiających monitorowanie w systemie BMS oraz konfigurację źródeł ciepła można znaleźć w pamięci USB załączonej do tego pakietu.

RO **Reglare**

Lista serviciilor ModBUS acceptate de GTW08 și toate înregistrările adresei ModBus care permit monitorizarea sistemului BMS și configurarea generatoarelor pot fi găsite pe stick-ul USB furnizat împreună cu acest pachet.

CS **Nastavení**

Seznam služeb ModBUS podporovaných GTW08 a všechny záznamy adres ModBus umožňující sledování a konfiguraci zdrojů systému BMS jsou uloženy na paměti USB v tomto balíčku.

FR	Couleur Led	Etat	Description
	OFF		Pas de courant ou défectueux
	Verte	Fixe	Fonctionnement normal
	Verte	Clignotant rapide (100 ms)	GTW08 en phase de démarrage
	Rouge	Fixe	Pas de communication Modbus
	Orange	Fixe	Pas de communication L-Bus
	Orange	Clignotant lent (500 ms)	Erreur carte GTW08

EN	Led color	State	Description
	OFF		No power or Defect
	Green	Fixed	Normal operation
	Green	Fast flashing (100 ms)	GTW08 Start up phase
	Red	Fixed	No Modbus communication available
	Orange	Fixed	No Communication on L-Bus
	Orange	Slow Blinking (500 ms)	GTW08 Carte Error

DE	LED-Farbe	Zustand	Beschreibung
	OFF		Kein Strom oder Defekt
	Grün	Konstant	Normale Funktion
	Grün	Schnell blinkend (100 ms)	GTW08 startet
	Rot	Konstant	Keine Modbus-Kommunikation
	Orange	Konstant	Keine L-Bus-Kommunikation
	Orange	Langsam blinkend (500 ms)	Fehler GTW08-Leiterplatte

ES	Color del LED	Estado	Descripción
	OFF		No hay corriente / defectuoso
	Verde	Fijo	Funcionamiento normal
	Verde	Parpadeo rápido (100 ms)	GTW08 en fase de arranque
	Rojo	Fijo	No hay comunicación Modbus
	Naranja	Fijo	No hay comunicación L-Bus
	Naranja	Parpadeo lento (500 ms)	Error en la tarjeta GTW08

NL	Led-kleur	Toestand	Beschrijving
	OFF		Geen stroom / onvolkomen
	Groen	Vast	Normale werking
	Groen	Knippert snel (100 ms)	GTW08 in opstartfase
	Rood	Vast	Geen Modbus-communicatie
	Oranje	Vast	L-Bus
	Oranje	Knippert traag (500 ms)	Storing GTW08-kaart


IT	Colore LED	Stato	Descrizione
	OFF		assenza di corrente / difettoso
	Verde	Fisso	Funzionamento normale
	Verde	Lampeggiamento veloce (100 ms)	GTW08 in fase di avvio
	Rosso	Fisso	Nessuna comunicazione Modbus
	Arancione	Fisso	Geen L-BUS-communicatie
	Arancione	Lampeggiamento lento (500 ms)	Errore scheda GTW08

PT	Cor do LED	Estado	Descrição
	OFF		sem cornete / defeituoso
	Verde	Fixo	Funcionamento normal
	Verde	Intermitente rápido (100 ms)	GTW08 na fase de arranque
	Vermelho	Fixo	Sem comunicação Modbus
	Laranja	Fixo	Sem comunicação L-Bus
	Laranja	Intermitente lento (500 ms)	Erro na placa GTW08

PL	Kolor LED	Stan	Opis
	OFF		Brak prądu / wadliwy
	Zielony	Światło stałe	Normalne działanie
	Zielony	Szybkie miganie (100 ms)	GTW08 w fazie uruchamiania
	Czerwony	Światło stałe	Brak komunikacji Modbus
	Pomarańczowy	Światło stałe	Brak komunikacji L-Bus
	Pomarańczowy	Powolne miganie (500 ms)	Błąd karty GTW08

RO	Culoare LED	Stare	Descriere
	OFF		Fara curent / defect
	Verde	Aprindere fixă	Funcționare normală
	Verde	Clipire rapidă (100 ms)	GTW08 în faza de pornire
	Roșu	Aprindere fixă	Lipsă de comunicare Modbus
	Portocaliu	Aprindere fixă	Lipsă de comunicare L-Bus
	Portocaliu	Clipire lentă (500 ms)	Eroare placă GTW08

CS	Barva LED	Stav	Popis
	OFF		Není elektrické napájení / vadný
	Zelená	Spojité	Normální funkce
	Zelená	Rychlé blikání (100 ms)	GTW08 ve fázi spuštění
	Červená	Spojité	Žádná komunikace Modbus
	Oranžová	Spojité	Žádná komunikace L-Bus
	Oranžová	Bliká zeleně (500 ms)	Chyba karty GTW08

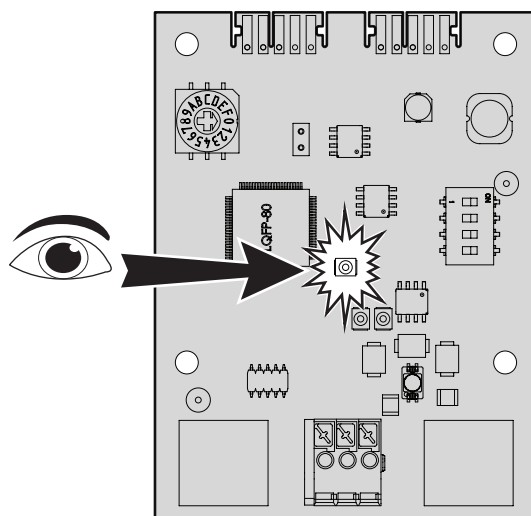

MW-IMG11-7730367-01



7730367-001-03